



**Unità monoblocco
aria-aria
ROOF-TOP**

Da 10 kW a 240 kW

R410A

**Air to air
compact units
ROOF-TOP**

From 10 kW to 240 kW

R410A



MIRAC H



MIRAC H

Ver.01/2013



Caratteristiche Generali	General Features
<p>Unità monoblocco ROOF-TOP condensate ad aria, in pompa di calore con inversione del ciclo sul circuito frigorifero, da installare all'esterno. L'aria ambiente viene elaborata tramite canalizzazioni di mandata e di ripresa, questo è reso possibile grazie alle elevate prevalenze utili sviluppate dai ventilatori centrifughi installati. Progettate per ottenere un funzionamento silenzioso, efficiente ed affidabile, risultano estremamente semplici da installare e di ridotta manutenzione. Tutte le unità sono collaudate singolarmente nella nostra sede prima della consegna.</p>	<p><i>Air cooled ROOF-TOP heat pump units en bloc, designed for outdoor installation. The delivery and pickup air is processed by ductwork with fans with a high delivery head. The air cooled air conditioner and heat pump unit en bloc are projected to obtain a noiseless efficient and reliable working, easy for installing with a reduced maintenance. All the units are completed tested before their delivery.</i></p>
Caratteristiche Costruttive	Technical Features
<p>Struttura: L'unità è costituita da un telaio portante realizzato in profilati di alluminio e da pannellature realizzate in lamiera zincata, verniciata con polveri poliestere a forno (opzionale), al fine di conferire elevata resistenza agli agenti atmosferici. Rivestimento interno termico anticondensa in polietilene con protezione alluminata. Viti in acciaio.</p> <p>Compressori: Scroll monofase per le grandezze 10m, e trifase per le grandezze dal 10 al 180. Tutti i compressori sono dotati di protezione termica interna e resistenza carter. Per la grandezza 240 sono del tipo semiermetico a vite trifase, completi di resistenza carter e di protezione termica interna elettronica:di serie sono presenti i rubinetti di intercettazione sulla linea di mandata e aspirazione:la lubrificazione é forzata, tramite pompa ad ingranaggi. L'avviamento dei motori è del tipo "part winding".</p> <p>Scambiatore aria interna ed esterna: costituiti da una batteria alettata ad elevata superficie di scambio, con tubi in rame ed alette in alluminio.</p> <p>Circuito frigorifero: realizzato in rame decapato, comprende valvole termostatiche, filtro disidratatore, pressostati di alta e bassa pressione, valvola solenoide e rubinetto sulla linea del liquido, vetro spia, attacchi di servizio. Per le versioni H inoltre sono compresi: ricevitore di liquido, separatore di liquido, valvola di inversione del ciclo e valvole di non ritorno.</p> <p>Ventilatori interni: centrifugali a doppia aspirazione, con motore elettrico a 4 poli trifase collegato direttamente al motore, per le taglie minori o mediante trasmissione cinghia -puleggia per le taglie maggiori.</p> <p>Ventilatori esterni: assiali direttamente accoppiati al motore elettrico. L'isolamento elettrico è di categoria 2 con grado di protezione IP 54, come previsto dalle normative DIN VDE 0470 o equivalente EN 60529:1991. I ventilatori sono dotati di rete anti-infortunistica sul lato espulsione aria.</p> <p>Filtro aria: rigenerabile di classe G4, resistenza alla fiamma classe F1, secondo normative DIN 534338, auto estinguente, con grado di separazione max del 87,5% (secondo metodo di prova standard ASHRAE 52,2). Il setto filtrante è in fibra di poliestere apprettate con resine sintetiche, di tipo pieghettato. Il telaio è in lamiera zincata con rete di protezione.</p> <p>Quadro elettrico: è costituito da un interruttore automatico generale, teleruttori compressore e ventilatori, interruttori automatici di sicurezza, predisposizione per il controllo condensazione e dispositivo per il corretto cablaggio delle fasi di alimentazione elettrica. Tutti i fili ed morsetti sono numerati. In linea con la norma EN60204.</p>	<p>Frame: self-supporting made of structural aluminium galvanized steel frame protected with polyester powder painting to be protected of external agents (optional). Internal thermal coating anti-condensate, made with polyethylene with aluminum protection. Steel screws and bolts.</p> <p>Compressors: Scroll single phase for 10m size, scroll three phase from 10 to 180. All compressors are completed with the internal thermo protection and crankcase heater. For size 240: semi hermetic screw, three phase, completed with crankcase heater and internal thermo protection. Suction and discharge shut off valves standard. Lubrication by means gear pump. Motor starting "part winding" type.</p> <p>Indoor and outdoor heat exchanger coils: made of copper tubes and aluminum fins with a big heat exchanger surface.</p> <p>Refrigerant circuit: made of pickled copper, it includes thermostatic expansion valves, filter drier, high and low pressure switches, sight glass, liquid line solenoid valve and faucet , service connections. For H versions also are included: liquid separator, liquid receiver, inversion valve and no-return valves.</p> <p>Internal fans: centrifugal fan dual suction type, directly coupled to the electrical motor, smaller sizes or by pulley and belt to a four pole three phase electric motor.</p> <p>External fans: axial fan directly coupled to electric motor. Internal electrical insulating second grade with protection IP 54 (DIN VDE 0470 / EN 60529:1991). The fans are fitted with a guard net on the discharge air flow side.</p> <p>Air filter: regenerable G4 class, flame resistance F1class, DIN 534338, autoextinguishing with 87,5% maximum separation grade (ASHRAE 52.2)The baffles are made of polyester fiber coated with synthetic resins. A galvanized steel frame and protection grid.</p> <p>Electrical board: includes main circuit breaker, compressor and fan control switch, security circuit breaker, condensation control predisposition, electrical correct wiring phases device, all wires and terminals are identified. In agreement with standard EN60204.</p>

Nomenclatura del Modello	<i>Model Number Nomenclature</i>
--------------------------	----------------------------------

MIRAC

X
↓

10 / 240
Taglia / Size

Y
↓

R, H, GR, GH,
Versione */ Version*

*

Solo freddo, ventilatori esterni assiali	R	Only cooling, external axial fan
Pompa di calore, ventilatori esterni assiali	H	Heat pump, external axial fan
Solo freddo con bruciatore a gas, ventilatori esterni assiali	GR	Only cooling with gas burner, external axial fan
Pompa di calore con bruciatore a gas, ventilatori esterni assiali	GH	Heat pump with gas burner, external axial fan

Componenti principali	<i>Main components</i>
-----------------------	------------------------

Compressore: del tipo scroll, per la taglia maggiore a vite.		Compressor: scroll type, for the bigger size screw type.
Ventilatore: del tipo assiale fornito di boccaglio e rete di protezione.		Fan: axial type with tube and guard net.
Ventilatore: del tipo centrifugo.		Fan: radial type.
Scambiatore aria-refrigerante: batteria alettata.		Air-refrigerant heat exchanger: finned coil.
Microprocessore: (STANDARD) gestisce tutti i processi del dispositivo.		Microprocessor: (STANDARD) it controls all device functions.
Valvola di espansione termostatica: (STANDARD) realizza la laminazione del refrigerante condensato.		Thermostatic expansion valve: (STANDARD) it laminates the condensed refrigerant.

Accessori

Accessories

Terminale remoto: (STANDARD) comanda l'accensione, lo spegnimento e il mantenimento del set point a distanza.		Remote terminal: (STANDARD) it controls the start, the standby and the set point maintenance.
Controllo sequenza fasi: (STANDARD) permette il corretto inserimento della macchina nella rete elettrica.		Sequence control steps: (STANDARD) it allows the correct connection of the motor to the electric grid.
Freecooling termico: (OPTIONAL) freecooling con controllo sulle temperature esterna ed interna.		Thermal freecooling: (OPTIONAL) freecooling with external and internal temperatures control.
Freecooling entalpico: (OPTIONAL) freecooling con controllo sulle entalpie esterna ed interna.		Enthalpy freecooling: (OPTIONAL) freecooling with external and internal enthalpies control.
Serranda aria esterna manuale: (OPTIONAL) controlla l'ingresso dell'aria dall'esterno, è a comando manuale		Manual external damper: (OPTIONAL) it controls the external air input, it is manually controlled.
Serranda aria esterna ON/OFF: (OPTIONAL) Chiude con ventilazione OFF, apre al valore di reimpostazione con ventilazione ON. Si evita l'effetto "camino" ovvero la dispersione termica verso l'esterno.		External air damper ON/OFF: (OPTIONAL) It closes when the ventilation is OFF and it opens when the ventilation setting is ON. This keeps away from any kind of thermal leakage to outside.
Serranda aria esterna modulante: (OPTIONAL) Consente di usare la % di aria esterna di rinnovo, in base alla concentrazione di V.O.C. o di CO2; deve essere abbinata ad una sonda qualità dell'aria.		External modulating air damper: (OPTIONAL) It allows to use a percentage of external fresh air based on the V.O.C. or CO2 quantity; it must be coupled to an external air quality sensor.
Avviamento graduale motori centrifughi (softstarter): (OPTIONAL) permette di ridurre la corrente di spunto all'accensione del ventilatore.		Progressive centrifugal motor starter (softstarter): (OPTIONAL) it reduces the start peak fans current.
Filtro aria efficienza F7: (OPTIONAL) trattiene le polveri e altri inquinanti sospesi nell'aria.		Air filter efficiency F7: (OPTIONAL) it keeps back the pollutant agents in the air.
Filtro elettrostatico alta efficienza H10: (OPTIONAL) riduce la concentrazione di inquinanti agendo con un campo elettrico.		High efficiency electrostatic filter H10: (OPTIONAL) it reduces the pollutant agents with an electrostatic field.
Pressostato differenziale filtri sporchi/ventilatore aria: (OPTIONAL) segnala la necessità di pulire o sostituire i filtri e l'eventuale funzionamento del ventilatore mancato o scorretto.		Pressure differential grubby filters: (OPTIONAL) it signals the necessity to clean or substitution of the filters, and the incorrect fan functioning.
Umidificatore a pacco evaporante con acqua a perdere: (OPTIONAL) regola l'umidità dell'aria.		Humidifier evaporant package with water to be missed: (OPTIONAL) it regulates the air humidity.
Umidificatore a elettrodi sommersi: (OPTIONAL) regola l'umidità dell'aria.		Humidifier submerged electrodes: (OPTIONAL) it regulates the air humidity.
Sonda qualità aria CO2: (OPTIONAL) segnala la concentrazione della CO2 nell'aria, abbinabile a segnalazione esterna ed eventuale comando alla serranda.		CO2 air quality probe: (OPTIONAL) signals the CO2 air concentration, eventually connected to external signal or to the damper.

Sonda qualità aria VOC (polveri organiche sospese): (OPTIONAL) segnalà la concentrazione dei polveri organiche nell'aria, abbinabile a segnalazione esterna ed eventuale comando alla serranda.		VOC (Volatile Organic Compounds) air quality probe: (OPTIONAL) signals the VOC air concentration, eventually connected to external signal or to the damper.
Manometri refrigerante di alta e bassa pressione: (OPTIONAL) rileva le pressioni di funzionamento ed esercizio.		Refrigerant gauges for high and low pressure: (OPTIONAL) detect operating pressures.
Controllo velocità ventilatori assiali, sezione esterna: (OPTIONAL) controlla la condensazione (o l'evaporazione in pompa di calore) riduce la potenza assorbita e la rumorosità della macchina.		Axial fans speed control, external section: (OPTIONAL) it controls the condensation (or evaporation in heat pump), it reduces the active power absorbed and the noise.
Rilevatore di fumo: (OPTIONAL) rileva la presenza di fumo nell'ambiente.		Smoke detector: (OPTIONAL) detect smoke presence in the internal ambient.
Condensatori di rifasamento ($\cos \phi > 0,9$): (OPTIONAL) diminuiscono l'assorbimento di potenza attiva e reattiva.		Condensers of correction ($\cos \phi > 0,9$): (OPTIONAL) it decreases active and reactive power absorption.
Porta seriale R485 con protocollo mod-bus: (OPTIONAL) consente la comunicazione con un sistema centralizzato.		Serial port R485 with protocol mod-bus: (OPTIONAL) it allows the communication with a central system.
Porta seriale R485 con protocollo long work: (OPTIONAL) consente la comunicazione con un sistema centralizzato.		Serial port R485 with protocol long work: (OPTIONAL) it allows the communication with a central system.
Frost web management: (OPTIONAL) sistema di controllo a distanza tramite internet.		Frost web vision: (OPTIONAL) management remote control system using internet connection.
Valvola di espansione elettronica: (OPTIONAL) realizza la laminazione del refrigerante condensato.		Electronic expansion valve: (OPTIONAL) it laminates the condensed refrigerant.
Resistenze elettriche di riscaldamento: (OPTIONAL) per il riscaldamento dell'aria integrativo in pompa di calore.		Electric heating resistors: (OPTIONAL) air integration heating during heat pump operation.
Valvola a tre vie modulante: (OPTIONAL) controlla il flusso dell'acqua agli scambiatori.		Three-way valve modulating: (OPTIONAL) it controls water flux to the exchangers.
Batteria acqua calda-fredda: (OPTIONAL) integra lo scambio termico in riscaldamento e/o in raffrescamento.		Hot-cold water coil: (OPTIONAL) integrates the heat exchange during heating and/or cooling.
Doppia pannellatura: (OPTIONAL) La macchina dispone di doppi pannelli con intercapedine riempita di materiale isolante per migliorare l'isolamento termico complessivo.		Double panel system: (OPTIONAL) the device has double panel system, the cavity between the two panel is filled with insulating material, to improve thermal insulation.



Caratteristiche Tecniche

Technical Features

Taglia	unità	10m	10	14	18	25	30	35	45	50	unit	Size
Potenza frigorifera ⁽¹⁾	kW	9,1	9,3	14,2	17,9	25,0	29,0	35,8	44,2	50,0	kW	Cooling capacity ⁽¹⁾
Potenza frigorifera sensibile ⁽¹⁾	kW	7,8	7,9	12,1	15,2	21,2	24,6	30,4	37,6	42,5	kW	Sensible Cooling capacity ⁽¹⁾
Potenza termica ⁽²⁾	kW	8,4	8,4	12,7	15,9	23,3	26,9	33,2	41,1	46,5	kW	Heating capacity ⁽²⁾
Portata d'aria totale	m ³ /h X10 ³	1.7	1.7	2.6	3.4	4.6	5.4	6.7	8.2	9.3	m ³ /h X10 ³	Total air flow
Pressione statica utile	Pa	150	150	150	150	150	150	150	150	150	Pa	Available static pressure head
N° compressori /circuiti		1\1	1\1	1\1	1\1	1\1	1\1	1\1	1\1	2\1		N° compressor / circuits
N° gradini parzializzazione		1	1	1	1	1	1	1	1	2		N° capacity steps
Tipo compressori		Scroll										Compressor type
N°ventilatori centrifughi		1	1	1	1	1	1	1	1	1		Radial fan number
Potenza installata unitaria	kW	0,27	0,27	0,41	0,54	0,73	0,85	1,06	1,30	1,47	kW	Unit input power
N° ventilatori assiali		1	1	1	1	1	2	2	2	2		Axial fan number
Portata d'aria totale	m ³ /h X10 ³	4.7	4.8	7.3	9.1	12.2	14.1	17.4	20.4	23.2	m ³ /h X10 ³	Total air flow
Potenza installata unitaria	kW	0,2	0,2	0,39	0,7	0,32	0,39	0,45	0,7	0,7	kW	Motor unit input
Potenza assorbita nominale ⁽¹⁾	kW	3,1	3,2	5,1	6,8	8,5	9,6	12,0	15,0	17,0	kW	Nominal absorbed power ⁽¹⁾
Corrente assorbita nominale ⁽¹⁾	A	16,2	5,9	8,3	10,8	14,9	17,2	21,2	26,5	30	A	Nominal absorbed current ⁽¹⁾
Potenza assorbita massima ⁽³⁾	kW	4,4	4,4	5,3	7,8	10,4	11,9	15,3	18,3	21,4	kW	Maximum absorbed power ⁽³⁾
Corrente assorbita massima ⁽³⁾	A	22,5	7,5	9	13,2	18,4	20,7	25,7	30,6	36,9	A	Maximum absorbed current ⁽³⁾
Corrente di spunto massima	A	96	34	61	76	92	124	170	185	145	A	Maximum peak current
Alimentazione elettrica		*	400 V / 50 Hz / 3+N+PE									Electrical supply
Livello di pressione sonora ⁽⁴⁾	dB(A)	58	58	59	60	62	62	64	66	67	dB(A)	Sound pressure level ⁽⁴⁾

* monofase 230 V / 50 Hz / 3+N+PE

** compressori semi-ermetici a vite

* mono-phase 230 V / 50 Hz / 3+N+PE

** semi-hermetic screw compressors



Taglia	unità	60	70	90	100	120	140	180	240	unit	Size
Potenza frigorifera ⁽¹⁾	kW	58,0	71,6	88,5	96	111	137	170	243	kW	Cooling capacity ⁽¹⁾
Potenza frigorifera sensibile ⁽¹⁾	kW	49,3	60,8	75,2	76,6	88,2	110,9	136,8	206,5	kW	Sensible Cooling capacity ⁽¹⁾
Potenza termica ⁽²⁾	kW	53,8	66,5	82,3	94	108	134	165	241,2	kW	Heating capacity ⁽²⁾
Portata d'aria totale	m ³ /h X10 ³	10.8	13.3	16.4	18.0	20.0	26.0	30.0	38.0	m ³ /h X10 ³	Total air flow
Pressione statica utile	Pa	150	150	150	120	120	130	150	130	Pa	Available static pressure head
N° compressori /circuiti		2\1	2\1	2\1	4\2	4\2	4\2	4\2	2\2		N° compressor / circuits
N° gradini parzializzazione		2	2	2	4	4	4	4	6		N° capacity steps
Tipo compressori		Scroll							**		Compressor type
N°ventilatori centrifughi		1	1	1	1	1	1	2	2		Radial fan number
Potenza installata unitaria	kW	1,71	2,1	2,59	3	3	4	4	5,5	kW	Unit input power
N°ventilatori assiali		2	2	2	3	3	3	4	4		Axial fan number
Portata d'aria totale	m ³ /h X10 ³	25.3	31.2	38.5	40.0	42.0	54.0	70.0	90.0	m ³ /h X10 ³	Total air flow
Potenza installata unitaria	kW	0,78	0,78	1,5	0,7	0,7	1,5	1,5	1,5	kW	Motor unit input
Potenza assorbita nominale ⁽¹⁾	kW	19,5	23,6	30,3	35,4	42,4	54,8	65,6	97,9	kW	Nominal absorbed power ⁽¹⁾
Corrente assorbita nominale ⁽¹⁾	A	34,6	42	53,3	70,4	83,4	94,8	108,4	169	A	Nominal absorbed current ⁽¹⁾
Potenza assorbita massima ⁽³⁾	kW	24,6	30,1	38,7	45,6	53,4	65	73,8	107,3	kW	Maximum absorbed power ⁽³⁾
Corrente assorbita massima ⁽³⁾	A	42,3	51,6	57	79,2	93,4	106,2	125,2	178	A	Maximum absorbed current ⁽³⁾
Corrente di spunto massima	A	153	195	225	170	180	228	270	321	A	Maximum peak current
Alimentazione elettrica		400 V / 50 Hz / 3+N+PE									Electrical supply
Livello di pressione sonora ⁽⁴⁾	dB(A)	69	69	71	72,5	73,5	75	75,5	77,5	dB(A)	Sound pressure level ⁽⁴⁾

* monofase 230 V / 50 Hz / 3+N+PE
 ** compressori semi-ermetici a vite

* mono-phase 230 V / 50 Hz / 3+N+PE
 ** semi-hermetic screw compressors



Condizioni di riferimento	References Conditions
(1) Condizioni nominali: Temperatura aria esterna T=35°C Temperatura aria ambiente (ingresso evaporatore) T=27°C BS – 19.5 °C BU	(1) Nominal conditions: Air ambient temperature T=35°C Internal ambient air (inlet evaporator temperature) T=27°C DB – 19,5°C WB
(2) Condizioni nominali: Temperatura aria esterna T=7°C BS / 6°C BB Temperatura aria ambiente interno T=20°C	(2) Nominal conditions: Air ambient temperature T=7°C DB / 6°C WB Internal ambient air temperature T=20°C
(3) Alle condizioni limite di funzionamento.	(3) Max admissible conditions.
(4) Livello di pressione sonora rilevata in campo libero a 5m dall'unità (ISO3744)	(4) Full sound pressure level measured at 5m from the unit in free field (ISO3744)

Limiti di funzionamento		Riscaldamento Heating		Raffrescamento Cooling			Operation Limits
		Min	Max	Min	Max		
Temperatura aria interna	(°C)	11	35	12	32	(°C)	Internal air temperature
Temperatura aria esterna	(°C)	-10	25	15	45	(°C)	External air temperature

Prestazioni in Raffreddamento

Cooling Performances

Modello Model	ta		25			30			35			40			45		
	tbs	tbu	Pf	Pfs	Pa	Pf	Pfs	Pa	Pf	Pfs	Pa	Pf	Pfs	Pa	Pf	Pfs	Pa
MIRAC 10m	22	16	8,4	7,1	2,6	8,0	6,8	2,9	7,5	6,4	3,1	7,0	5,9	3,0	6,3	5,4	3,7
	24	17	9,1	7,7	2,6	8,6	7,3	2,9	8,1	6,9	3,1	7,6	6,4	3,0	6,9	5,9	3,7
	26	19	9,8	8,3	2,6	9,3	7,9	2,9	8,8	7,4	3,1	8,2	7,0	3,0	7,6	6,4	3,7
	27	20	10,2	8,7	2,6	9,7	8,2	2,9	9,1	7,8	3,1	8,5	7,3	3,0	7,9	6,7	3,7
	30	22	11,5	9,7	2,6	10,8	9,2	2,9	10,2	8,7	3,1	9,6	8,1	3,0	8,8	7,5	3,7
MIRAC 10	22	16	8,5	7,2	2,6	8,1	6,9	2,9	7,6	6,5	3,1	7,1	6,0	3,1	6,5	5,5	3,9
	24	17	9,2	7,8	2,6	8,7	7,4	2,9	8,2	7,0	3,2	7,7	6,5	3,1	7,1	6,0	3,9
	26	19	10,0	8,5	2,6	9,4	8,0	2,9	8,9	7,6	3,2	8,3	7,1	3,1	7,7	6,5	3,9
	27	20	10,3	8,8	2,6	9,8	8,3	2,9	9,3	7,9	3,2	8,7	7,4	3,1	8,0	6,8	3,9
	30	22	11,5	9,8	2,6	11,0	9,3	2,9	10,3	8,8	3,2	9,7	8,2	3,1	9,0	7,6	3,9
MIRAC 14	22	16	13,0	11,0	4,4	12,2	10,4	4,8	11,4	9,7	5,1	10,5	9,0	5,6	9,6	8,1	6,1
	24	17	14,1	12,0	4,4	13,3	11,3	4,8	12,5	10,6	5,1	11,5	9,8	5,6	10,5	8,9	6,1
	26	19	15,4	13,1	4,4	14,5	12,3	4,7	13,6	11,6	5,1	12,6	10,7	5,6	11,5	9,7	6,1
	27	20	16,0	13,6	4,4	15,1	12,9	4,7	14,2	12,1	5,1	13,1	11,2	5,6	12,0	10,2	6,1
	30	22	18,1	15,4	4,4	17,2	14,6	4,7	16,1	13,7	5,1	15,0	12,7	5,7	13,7	11,6	6,1
MIRAC 18	22	16	16,3	13,9	5,9	15,5	13,1	6,3	14,5	12,4	6,8	13,6	11,5	7,4	12,5	10,7	8,1
	24	17	17,8	15,1	5,9	16,8	14,3	6,3	15,8	13,4	6,8	14,8	12,5	7,4	13,6	11,6	8,1
	26	19	19,3	16,4	5,9	18,3	15,5	6,3	17,2	14,6	6,8	16,0	13,6	7,4	14,8	12,6	8,1
	27	20	20,1	17,1	5,9	19,0	16,2	6,3	17,9	15,2	6,8	16,7	14,2	7,4	15,4	13,1	8,1
	30	22	22,7	19,3	5,9	21,5	18,3	6,3	18,4	16,1	6,8	18,9	16,1	7,4	17,4	14,8	8,1
MIRAC 25	22	16	23,3	19,8	7,0	21,9	18,6	7,7	20,5	17,4	8,5	19,1	16,2	9,3	17,7	15,1	10,2
	24	17	25,2	21,5	7,0	23,7	20,2	7,7	22,2	18,9	8,5	20,7	17,6	9,3	19,3	16,4	10,2
	26	19	27,3	23,2	7,0	25,7	21,8	7,7	24,0	20,4	8,5	22,4	19,1	9,3	20,9	17,7	10,2
	27	20	28,3	24,1	7,0	26,7	22,7	7,7	25,0	21,2	8,5	23,3	19,8	9,3	21,7	18,5	10,2
	30	22	31,7	27,0	7,0	29,9	25,4	7,7	28,1	23,9	8,5	26,2	22,3	9,4	24,4	20,8	10,2
MIRAC 30	22	16	27,0	23,0	8,1	25,4	21,6	8,9	23,7	20,2	9,6	22,1	18,8	10,7	20,6	17,5	11,7
	24	17	29,3	24,9	8,1	27,5	23,4	8,9	25,7	21,9	9,6	24,0	20,4	10,7	22,3	19,0	11,7
	26	19	31,6	26,9	8,0	29,7	25,3	8,9	27,9	23,7	9,6	26,0	22,1	10,7	24,2	20,6	11,7
	27	20	32,8	27,9	8,0	30,9	26,3	8,9	29,0	24,6	9,6	27,0	23,0	10,7	25,2	21,4	11,7
	30	22	36,8	31,3	8,0	34,7	29,5	8,9	32,5	27,6	9,6	30,4	25,8	10,7	28,3	24,1	11,7
MIRAC 35	22	16	33,5	28,5	9,9	31,5	26,7	10,9	29,4	25,0	11,9	27,2	23,1	13,0	25,1	21,4	14,2
	24	17	36,2	30,8	10,0	34,0	28,9	10,9	31,8	27,0	11,9	29,5	25,1	13,1	27,3	23,2	14,2
	26	19	39,1	33,3	10,0	36,8	31,3	10,9	34,4	29,2	12,0	32,0	27,2	13,1	29,6	25,2	14,3
	27	20	40,7	34,6	10,0	38,2	32,5	10,9	35,8	30,4	12,0	33,3	28,3	13,1	30,8	26,2	14,4
	30	22	45,6	38,7	10,1	42,9	36,5	11,0	40,2	34,1	12,0	37,5	31,8	13,3	34,8	29,5	14,4
MIRAC 45	22	16	41,1	34,9	11,6	38,7	32,9	13,8	36,3	30,8	15,0	33,8	28,7	16,5	31,2	26,5	18,0
	24	17	44,4	37,7	11,6	41,9	35,6	13,7	39,3	33,4	15,0	36,6	31,1	16,5	33,8	28,7	18,0
	26	19	48,0	40,8	11,7	45,3	38,5	13,7	42,6	36,2	15,0	39,7	33,7	16,5	36,6	31,1	18,0
	27	20	49,8	42,3	11,7	47,1	40,0	13,7	44,2	37,6	15,0	41,3	35,1	16,5	38,1	32,4	18,0
	30	22	55,7	47,4	11,7	52,7	44,8	13,6	49,6	42,1	14,9	46,3	39,3	16,5	42,8	36,4	18,0
MIRAC 50	22	16	46,6	39,6	14,2	43,3	36,8	15,5	41,0	34,8	17,0	38,2	32,4	18,7	35,5	30,2	20,5
	24	17	50,5	42,9	14,1	47,5	40,3	15,5	44,4	37,7	17,0	41,4	35,2	18,7	38,5	32,7	20,5
	26	19	54,5	46,4	14,1	51,3	43,6	15,5	48,1	40,9	17,0	44,9	38,1	18,7	41,7	35,5	20,5
	27	20	56,7	48,2	14,1	53,3	45,3	15,5	50,0	42,5	17,0	46,7	39,7	18,7	43,4	36,9	20,5
	30	22	63,4	53,9	14,0	59,8	50,8	15,4	56,1	47,7	16,9	52,5	44,6	18,7	48,9	41,5	20,5
MIRAC 60	22	16	54,0	45,9	16,3	50,8	43,1	17,8	47,5	40,4	19,6	44,2	37,5	20,5	40,8	34,7	23,5
	24	17	58,4	49,7	16,3	55,0	46,7	17,8	51,5	43,7	19,6	47,9	40,7	20,5	44,4	37,7	23,5
	26	19	63,1	53,7	16,3	59,5	50,5	17,8	55,7	47,4	19,5	52,0	44,2	20,5	48,2	40,9	23,6
	27	20	65,6	55,8	16,3	61,8	52,5	17,8	58,0	49,3	19,5	54,1	46,0	20,5	50,2	42,6	23,6
	30	22	73,5	62,5	16,2	69,3	58,9	17,8	65,1	55,4	19,5	60,9	51,7	20,4	56,6	48,1	23,6
MIRAC 70	22	16	67,1	57,0	19,6	63,0	53,5	21,4	58,7	49,9	23,5	54,4	46,2	25,7	50,1	42,6	28,0
	24	17	72,5	61,6	19,6	68,1	57,9	21,4	63,6	54,1	23,6	59,0	50,2	25,8	54,5	46,3	29,2
	26	19	78,3	66,6	19,7	73,6	62,6	21,4	68,8	58,5	23,6	64,0	54,4	25,9	59,2	50,3	29,3
	27	20	81,4	69,2	19,7	76,5	65,1	21,5	71,6	60,8	23,6	66,6	56,6	25,9	61,6	52,4	29,4
	30	22	91,2	77,5	19,9	85,8	73,0	21,6	80,4	68,3	23,7	74,9	63,7	26,0	69,5	59,1	29,5
MIRAC 90	22	16	82,1	69,8	25,4	77,4	65,8	27,7	72,6	61,7	30,4	67,6	57,4	33,1	62,3	53,0	36,1
	24	17	88,8	75,5	25,4	83,9	71,3	27,6	78,6	66,8	30,4	73,3	62,3	33,1	67,6	57,5	36,1
	26	19	95,9	81,5	25,3	90,6	77,0	27,6	85,1	72,3	30,3	79,3	67,4	33,0	73,3	62,3	36,1
	27	20	99,6	84,7	25,2	94,1	80,0	27,4	88,5	75,2	30,3	82,5	70,1	33,0	76,2	64,8	36,1
	30	22	111,4	94,7	25,2	105,4	89,6	27,3	99,2	84,3	30,2	92,6	78,7	32,9	85,6	72,8	36,1



Modello Model	ta		25			30			35			40			45		
	tbs	tbu	Pf	Pfs	Pa	Pf	Pfs	Pa	Pf	Pfs	Pa	Pf	Pfs	Pa	Pf	Pfs	Pa
MIRAC 100	22	16	93,0	73,7	29,6	88,0	69,7	32,4	82,0	64,9	35,6	76,0	60,2	39,0	71,0	56,2	42,8
	24	17	101,0	80,0	29,4	95,0	75,2	32,4	89,0	70,5	35,6	83,0	65,7	39,0	77,0	61,0	42,8
	26	19	109,0	86,3	29,4	103,0	81,6	32,2	96,0	76,0	35,6	90,0	71,3	39,0	83,0	65,7	43,0
	27	20	113,0	89,5	29,4	107,0	84,7	32,2	96,0	76,6	35,4	93,0	73,7	39,0	87,0	68,9	43,0
	30	22	127,0	100,6	29,2	120,0	95,0	32,2	112,0	88,7	35,4	105,0	83,2	39,0	98,0	77,6	43,0
MIRAC 120	22	16	108,0	85,5	33,0	102,0	80,8	36,4	95,0	75,2	40,0	88,0	69,7	44,0	82,0	64,9	48,2
	24	17	117,0	92,7	33,0	110,0	87,1	36,4	103,0	81,6	40,0	96,0	76,0	44,0	89,0	70,5	48,4
	26	19	126,0	99,8	33,0	119,0	94,2	36,2	111,0	87,9	40,0	104,0	82,4	44,0	96,0	76,0	48,4
	27	20	131,0	103,8	32,8	124,0	98,2	36,2	111,0	88,2	42,4	108,0	85,5	44,0	100,0	79,2	48,4
	30	22	147,0	116,4	32,8	139,0	110,1	36,0	130,0	103,0	42,4	122,0	96,6	44,0	113,0	89,5	48,4
MIRAC 140	22	16	134,0	106,1	43,4	126,0	99,8	47,4	117,0	92,7	51,6	109,0	86,3	56,4	100,0	79,2	61,2
	24	17	145,0	114,8	43,6	136,0	107,7	47,4	127,0	100,6	51,8	118,0	93,5	56,6	109,0	86,3	61,6
	26	19	157,0	124,3	43,8	147,0	116,4	47,6	138,0	109,3	52,0	128,0	101,4	56,8	118,0	93,5	61,8
	27	20	163,0	129,1	43,8	153,0	121,2	47,6	137,0	110,9	54,8	133,0	105,3	56,8	123,0	97,4	62,0
	30	22	182,0	144,1	44,0	172,0	136,2	47,8	161,0	127,5	52,2	150,0	118,8	57,0	139,0	110,1	62,4
MIRAC 180	22	16	164,0	129,9	51,8	155,0	122,8	56,6	145,0	114,8	62,0	135,0	106,9	67,8	125,0	99,0	77,4
	24	17	178,0	141,0	51,6	168,0	133,1	56,4	157,0	124,3	61,8	147,0	116,4	67,8	135,0	106,9	77,2
	26	19	192,0	152,1	51,4	181,0	143,4	56,2	170,0	134,6	61,6	159,0	125,9	67,8	147,0	116,4	77,2
	27	20	199,0	157,6	51,4	188,0	148,9	56,2	170,0	136,6	65,6	165,0	130,7	67,8	152,0	120,4	77,2
	30	22	223,0	176,6	51,2	211,0	167,1	56,0	199,0	157,6	61,4	185,0	146,5	67,6	171,0	135,4	77,2
MIRAC 240	22	16	238,2	202,5	79,9	222,4	189,0	84,7	196,8	167,3	92,5	190,4	161,8	94,5	174,8	148,6	99,5
	24	17	258,6	219,8	81,3	241,6	205,4	86,3	214,4	182,2	94,7	207,6	176,5	96,9	190,6	162,0	102,3
	26	19	280,2	238,2	82,5	262,0	222,7	87,9	233,0	198,1	96,9	225,8	191,9	99,1	207,6	176,5	105,1
	27	20	291,6	247,9	83,1	272,8	231,9	88,5	243,0	206,4	97,9	235,2	199,9	100,3	216,6	184,1	106,3
	30	22	327,6	278,5	84,7	307,0	261,0	90,7	274,0	232,9	100,9	265,6	225,8	103,5	245,0	208,3	110,3

Temperatura aria interna (°C)	ta	Internal air temperature (°C)
Temperatura aria esterna (°C) B.S.	tbs	External air temperature (°C) D.B.
Temperatura aria esterna (°C) B.U.	tbu	External air temperature (°C) W.B.
Potenza frigorifera (kW)	Pf	Cooling capacity (kW)
Potenza frigorifera sensibile (kW)	Pfs	Cooling sensible capacity (kW)
Potenza assorbita (kW)	Pa	Absorbed power (kW)

Prestazioni in Riscaldamento

Heating Performances

Modello Model	tc	15		20		25		30	
	te	Pt	Pa	Pt	Pa	Pt	Pa	Pt	Pa
MIRAC 10m	-5	5,7	2,2	5,5	2,4	5,3	2,6	5,2	2,9
	0	6,7	2,2	6,6	2,4	6,4	2,6	6,3	2,9
	5	8,0	2,2	7,8	2,4	7,6	2,6	5,2	2,9
	7	8,5	2,2	8,4	2,4	8,2	2,6	8,1	2,9
	10	9,5	2,2	9,3	2,4	9,1	2,6	9,0	2,9
	15	11,2	2,2	10,9	2,4	10,7	2,6	10,5	2,9
MIRAC 10	-5	5,7	2,2	5,6	2,4	5,5	2,6	5,5	2,9
	0	6,7	2,2	6,7	2,4	6,5	2,6	6,5	2,9
	5	8,0	2,2	7,9	2,4	7,8	2,6	7,7	2,9
	7	8,6	2,2	8,4	2,4	8,3	2,6	8,2	2,9
	10	9,5	2,2	9,4	2,4	9,2	2,6	9,1	2,9
	15	11,3	2,2	11,1	2,4	10,7	2,6	10,6	2,9
MIRAC 14	-5	8,6	3,8	8,5	4,1	8,3	4,3	8,3	4,6
	0	10,2	3,8	10,0	4,1	9,8	4,3	9,8	4,7
	5	12,1	3,8	11,8	4,1	11,7	4,4	11,4	4,7
	7	13,0	3,8	12,7	4,1	12,5	4,4	12,2	4,7
	10	14,6	3,9	14,2	4,1	13,8	4,4	13,5	4,7
	15	17,4	3,9	16,9	4,1	16,4	4,4	16,0	4,7
MIRAC 18	-5	10,7	4,9	10,8	5,4	10,8	5,8	11,0	6,2
	0	12,9	4,9	12,6	5,4	12,5	5,8	12,7	6,3
	5	15,0	5,0	14,8	5,4	14,8	5,9	14,6	6,3
	7	16,2	5,0	15,9	5,4	15,7	5,9	15,5	6,3
	10	17,9	5,0	17,6	5,4	17,4	5,9	17,1	6,3
	15	21,4	5,0	21,0	5,4	20,6	5,9	20,1	6,3
MIRAC 25	-5	15,6	5,9	15,5	6,4	15,5	7,0	15,4	7,6
	0	18,6	5,9	18,4	6,5	18,2	7,1	18,0	7,7
	5	22,2	5,9	21,8	6,5	21,4	7,1	21,0	7,7
	7	23,7	5,9	23,3	6,5	22,8	7,1	22,4	7,7
	10	26,2	5,9	25,7	6,5	25,1	7,1	24,6	7,7
	15	31,0	5,9	30,2	6,5	29,4	7,1	28,7	7,7
MIRAC 30	-5	18,0	5,8	17,9	7,4	17,8	8,0	17,8	8,7
	0	21,6	5,8	21,3	7,4	21,0	8,1	20,8	8,8
	5	25,6	5,8	25,2	7,4	24,7	8,1	24,3	8,9
	7	27,4	5,8	26,9	7,4	26,4	8,1	25,9	8,9
	10	30,4	5,8	29,7	7,4	29,0	8,1	28,4	8,9
	15	35,9	5,7	35,0	7,4	34,0	8,1	33,1	8,9
MIRAC 35	-5	6,1	8,0	21,7	8,8	21,5	9,5	21,1	10,3
	0	26,4	8,1	26,2	8,9	25,8	9,7	25,4	10,6
	5	31,5	8,2	31,1	9,0	30,5	9,8	29,9	10,7
	7	33,8	8,3	33,2	9,0	32,6	9,8	31,9	10,7
	10	37,5	8,3	36,7	9,0	35,9	9,9	35,0	10,8
	15	44,4	8,5	43,3	9,2	42,1	10,0	41,0	10,9
MIRAC 45	-5	28,8	10,7	27,8	11,5	27,1	12,4	26,6	13,4
	0	33,8	10,8	32,8	11,7	32,1	12,4	31,5	13,7
	5	39,6	10,8	38,6	11,7	37,7	12,7	37,0	13,8
	7	42,2	10,8	41,1	11,7	40,2	12,7	39,4	13,8
	10	46,5	10,8	45,3	11,7	44,2	12,7	43,3	13,8
	15	54,6	10,8	53,1	11,6	51,8	12,7	50,5	13,7
MIRAC 50	-5	31,2	11,9	31,1	13,0	30,9	14,1	30,9	15,3
	0	37,3	11,9	36,8	13,0	36,4	14,2	36,1	15,5
	5	44,3	11,9	43,5	13,0	42,8	14,2	42,1	15,6
	7	47,4	11,9	46,5	13,0	45,6	14,2	49,1	15,6
	10	52,5	11,9	51,3	13,0	50,2	14,2	49,1	15,6
	15	62,0	11,9	60,4	13,0	58,8	14,2	57,3	15,6
MIRAC 60	-5	36,1	13,7	35,9	14,9	35,7	16,1	35,5	17,5
	0	43,1	13,7	42,6	14,9	42,1	16,3	41,6	17,7
	5	51,3	13,7	50,3	14,9	49,5	16,3	48,7	17,8
	7	54,9	13,7	53,8	14,9	52,7	16,3	51,8	17,9
	10	60,7	13,6	58,8	14,9	58,0	16,3	56,8	17,9
	15	71,8	13,6	69,9	14,8	68,0	16,3	66,3	17,9

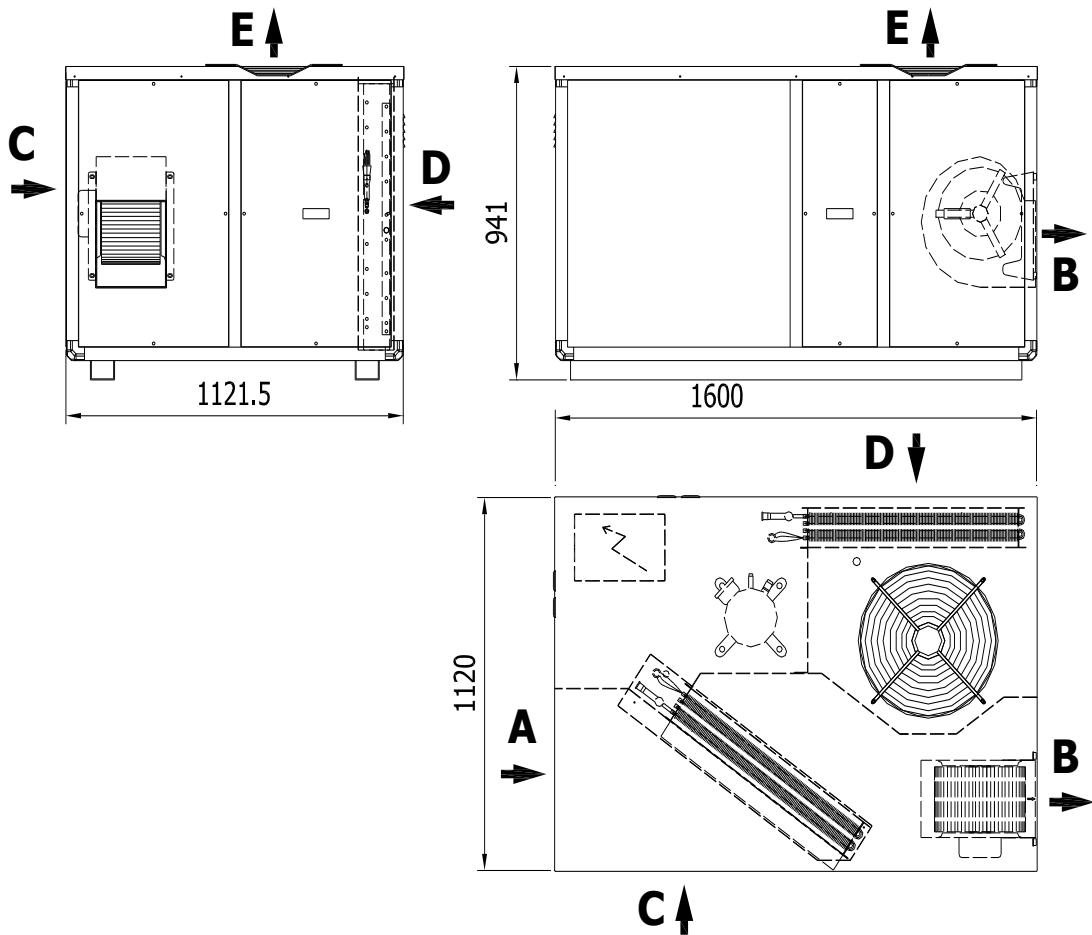


Modello Model	tc	15		20		25		30	
		te	Pt	Pa	Pt	Pa	Pt	Pa	Pt
MIRAC 70	-5	43,7	15,8	43,6	17,2	43,0	18,8	42,2	20,4
	0	52,9	16,0	52,4	17,5	51,7	19,1	50,7	20,8
	5	63,1	16,2	62,2	17,6	61,1	19,3	59,9	21,1
	7	67,6	16,3	66,5	17,7	65,3	19,4	63,8	21,2
	10	74,9	16,4	73,4	17,8	71,8	19,5	70,2	21,3
	15	88,9	16,7	86,6	18,1	84,3	19,6	82,0	21,5
MIRAC 90	-5	57,5	21,5	55,6	23,2	54,2	25,1	53,1	27,0
	0	67,5	21,7	65,6	23,5	64,1	25,5	63,0	27,6
	5	79,2	21,8	77,1	23,6	75,4	25,6	74,0	27,8
	7	84,5	21,8	82,3	23,6	80,4	25,6	78,8	27,8
	10	93,1	21,8	90,6	23,6	88,4	25,6	86,6	27,8
	15	109,4	21,8	106,4	23,6	103,7	25,6	101,7	28,4
MIRAC 100	-5	60,0	24,8	60,0	27,0	60,0	29,4	59,8	32,0
	0	72,0	24,8	71,0	27,2	70,0	29,6	70,0	32,2
	5	86,0	24,8	84,0	27,2	83,0	29,6	81,0	32,2
	7	92,0	24,8	94,0	29,6	88,0	29,6	86,0	32,2
	10	101,0	24,8	99,0	29,6	97,0	29,6	95,0	32,2
	15	106,0	24,8	116,0	29,6	113,0	29,6	110,0	32,2
MIRAC 120	-5	70,0	27,6	69,0	30,2	69,0	32,8	69,0	32,0
	0	82,0	27,6	82,0	30,4	81,0	33,2	80,0	32,4
	5	99,0	27,6	97,0	30,4	95,0	33,2	94,0	32,4
	7	106,0	27,6	108,0	33,2	102,0	33,2	100,0	32,4
	10	117,0	27,6	114,0	33,2	112,0	33,2	109,0	32,4
	15	139,0	27,4	135,0	33,2	131,0	33,2	128,0	32,4
MIRAC 140	-5	85,0	35,4	84,0	38,6	83,0	41,8	82,0	45,2
	0	102,0	35,8	101,0	39,0	100,0	42,4	98,0	46,0
	5	122,0	36,2	120,0	39,4	118,0	43,0	115,0	46,6
	7	131,0	36,4	134,0	43,2	126,0	43,0	123,0	46,8
	10	145,0	36,8	142,0	43,2	138,0	43,2	135,0	47,0
	15	172,0	37,4	167,0	43,2	162,0	43,4	158,0	47,4
MIRAC 180	-5	111,0	43,4	108,0	47,2	105,0	51,0	103,0	55,4
	0	131,0	44,0	127,0	47,8	124,0	51,8	122,0	56,2
	5	153,0	44,0	149,0	48,0	146,0	52,2	143,0	56,8
	7	163,0	44,0	165,0	52,2	155,0	52,2	152,0	56,8
	10	180,0	44,0	175,0	52,2	170,0	52,2	167,0	56,8
	15	211,0	43,8	205,0	52,2	199,0	52,2	194,0	56,8
MIRAC 240	-5	156,2	50,1	146,6	61,9	140,0	63,3	133,2	64,7
	0	189,2	63,5	179,4	69,7	172,0	68,3	164,4	70,5
	5	227,0	66,3	216,8	69,7	208,4	72,7	199,8	75,9
	7	243,6	67,3	241,2	76,1	224,4	74,5	215,4	77,9
	10	270,4	68,7	259,8	76,1	250,0	76,7	240,2	80,7
	15	322,2	70,7	309,2	76,1	297,8	80,3	286,4	85,1

Temperatura aria esterna (°C)	te	External air temperature (°C)
Temperatura aria interna (°C)	tc	Internal air temperature (°C)
Potenza termica (kW)	Pt	Cooling capacity (kW)
Potenza assorbita (kW)	Pa	Absorbed power (kW)

Disegno Dimensionale
Mirac H 10-14


Dimensional Drawing
Mirac H 10-14



RIPRESA ARIA	A	AIR FROM USERS
MANDATA ARIA	B	AIR TO USERS
ARIA DI RINNOVO (OPZIONALE)	C	FRESH AIR (OPTIONAL)
INGRESSO ARIA SORGENTE	D	INLET SOURCE AIR
USCITA ARIA SORGENTE	E	OUTLET SOURCE AIR

Disegno Dimensionale
Mirac H 18-25

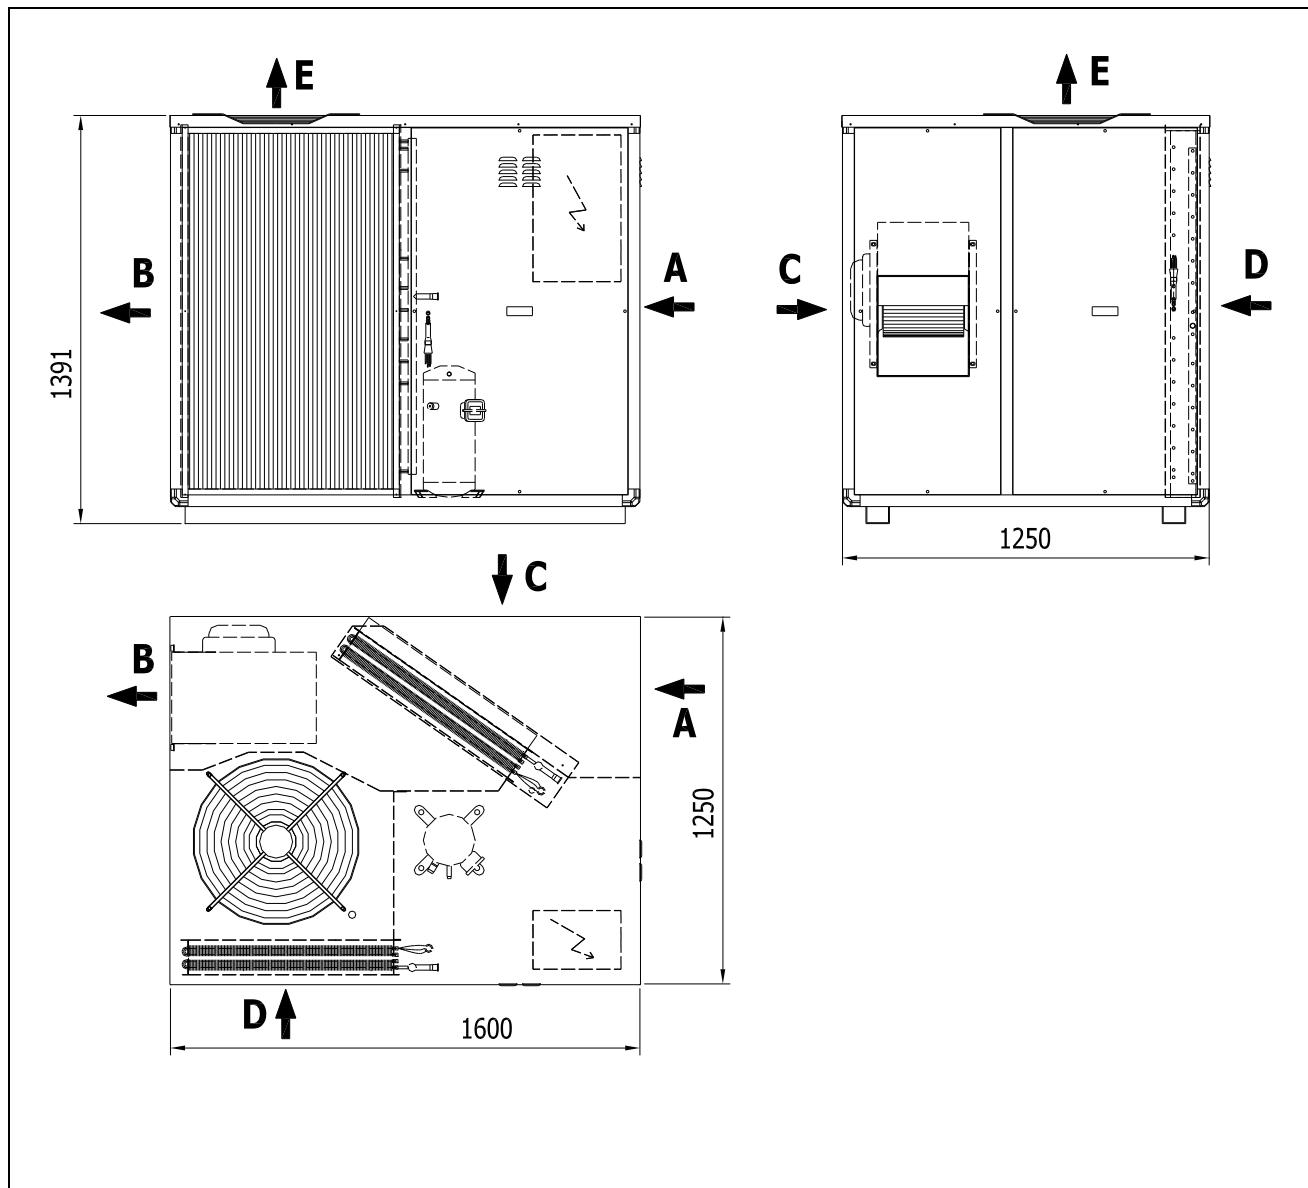
Dimensional Drawing
Mirac H 18-25



RIPRESA ARIA	A	AIR FROM USERS
MANDATA ARIA	B	AIR TO USERS
ARIA DI RINNOVO (OPZIONALE)	C	FRESH AIR (OPTIONAL)
INGRESSO ARIA SORGENTE	D	INLET SOURCE AIR
USCITA ARIA SORGENTE	E	OUTLET SOURCE AIR

Disegno Dimensionale
Mirac H 30-45

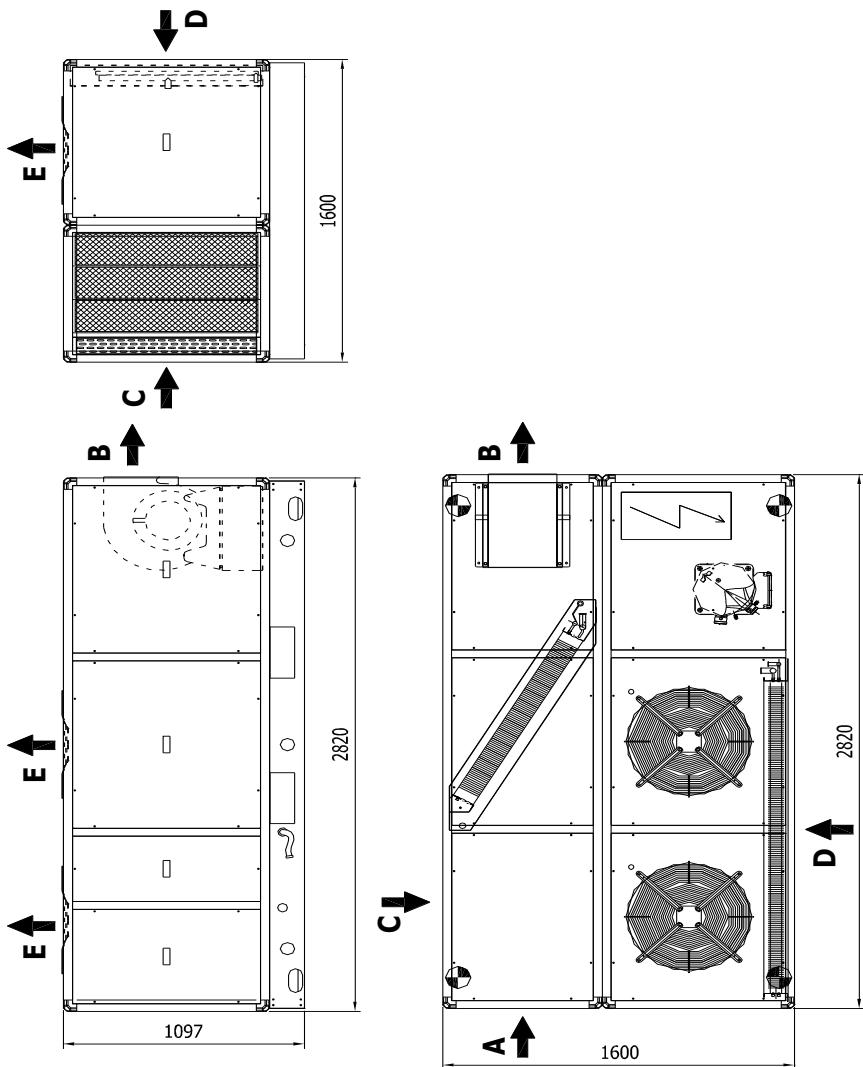
Dimensional Drawing
Mirac H 30-45



RIPRESA ARIA	A	AIR FROM USERS
MANDATA ARIA	B	AIR TO USERS
ARIA DI RINNOVO (OPZIONALE)	C	FRESH AIR (OPTIONAL)
INGRESSO ARIA SORGENTE	D	INLET SOURCE AIR
USCITA ARIA SORGENTE	E	OUTLET SOURCE AIR

Disegno Dimensionale
Mirac H 50-90

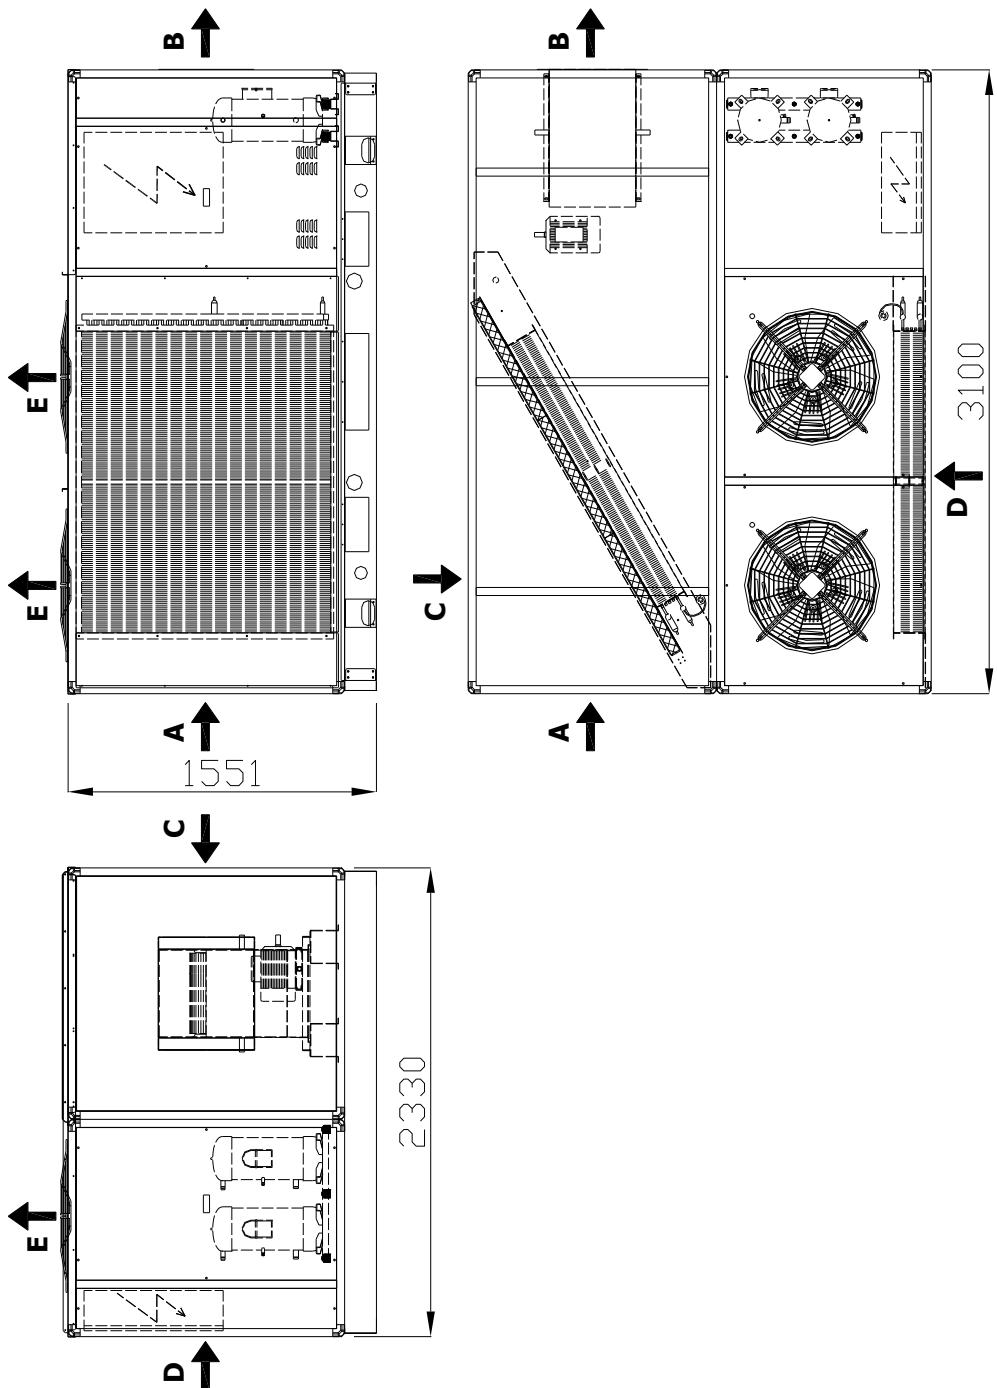
Dimensional Drawing
Mirac H 50-90



RIPRESA ARIA	A	AIR FROM USERS
MANDATA ARIA	B	AIR TO USERS
ARIA DI RINNOVO (OPZIONALE)	C	FRESH AIR (OPTIONAL)
INGRESSO ARIA SORGENTE	D	INLET SOURCE AIR
USCITA ARIA SORGENTE	E	OUTLET SOURCE AIR

Disegno Dimensionale
Mirac H 100-140

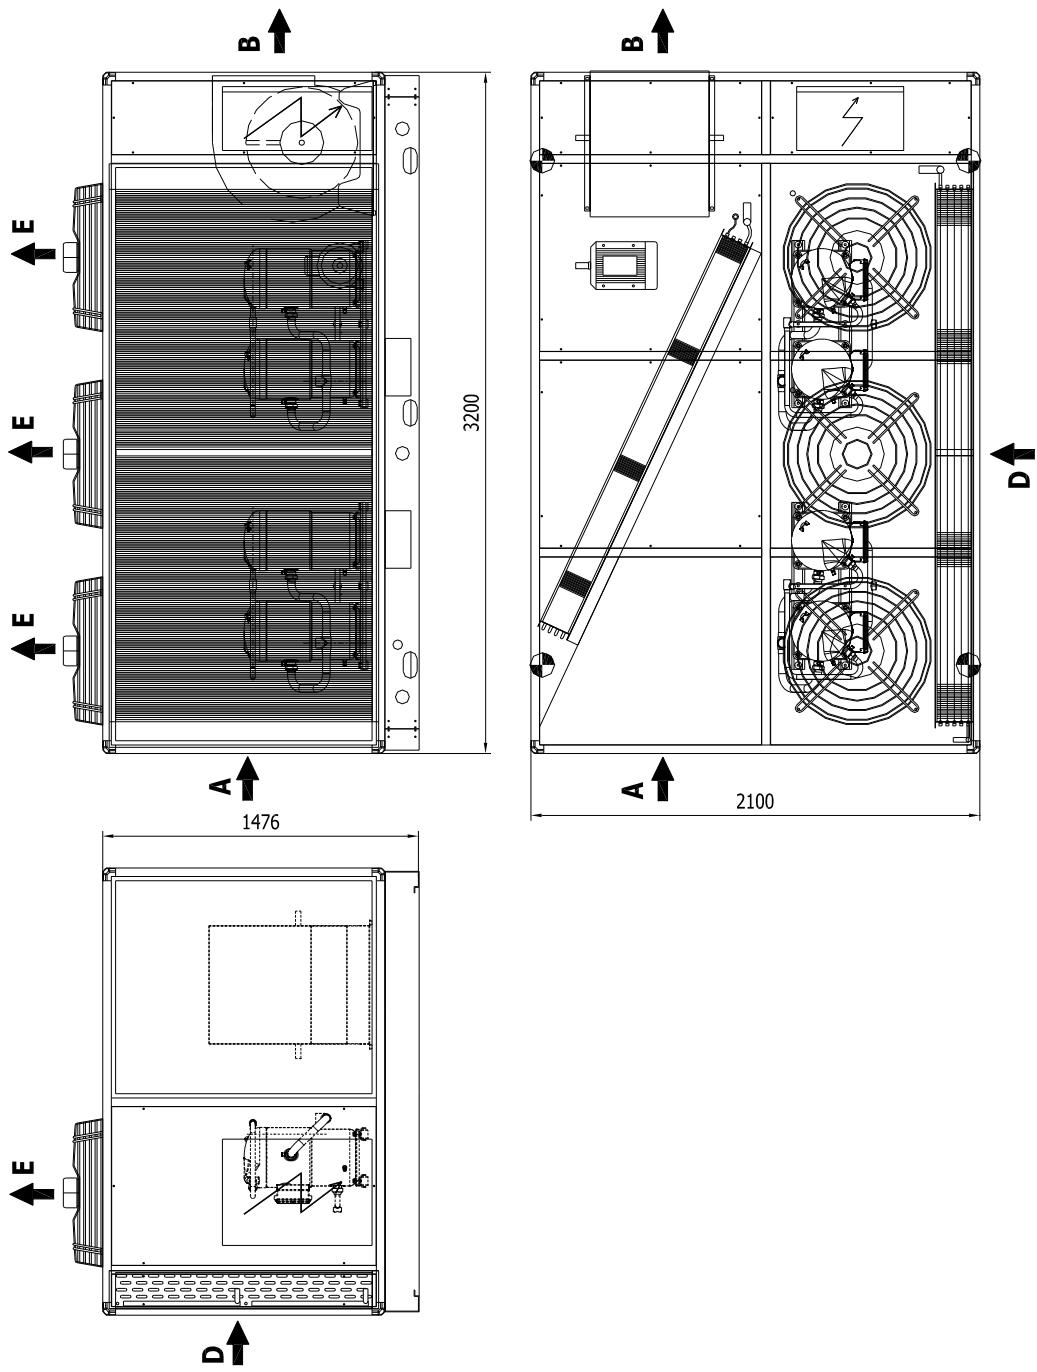
Dimensional Drawing
Mirac H 100-140



RIPRESA ARIA	A	AIR FROM USERS
MANDATA ARIA	B	AIR TO USERS
INGRESSO ARIA SORGENTE	D	INLET SOURCE AIR
USCITA ARIA SORGENTE	E	OUTLET SOURCE AIR

Disegno Dimensionale
Mirac H 180

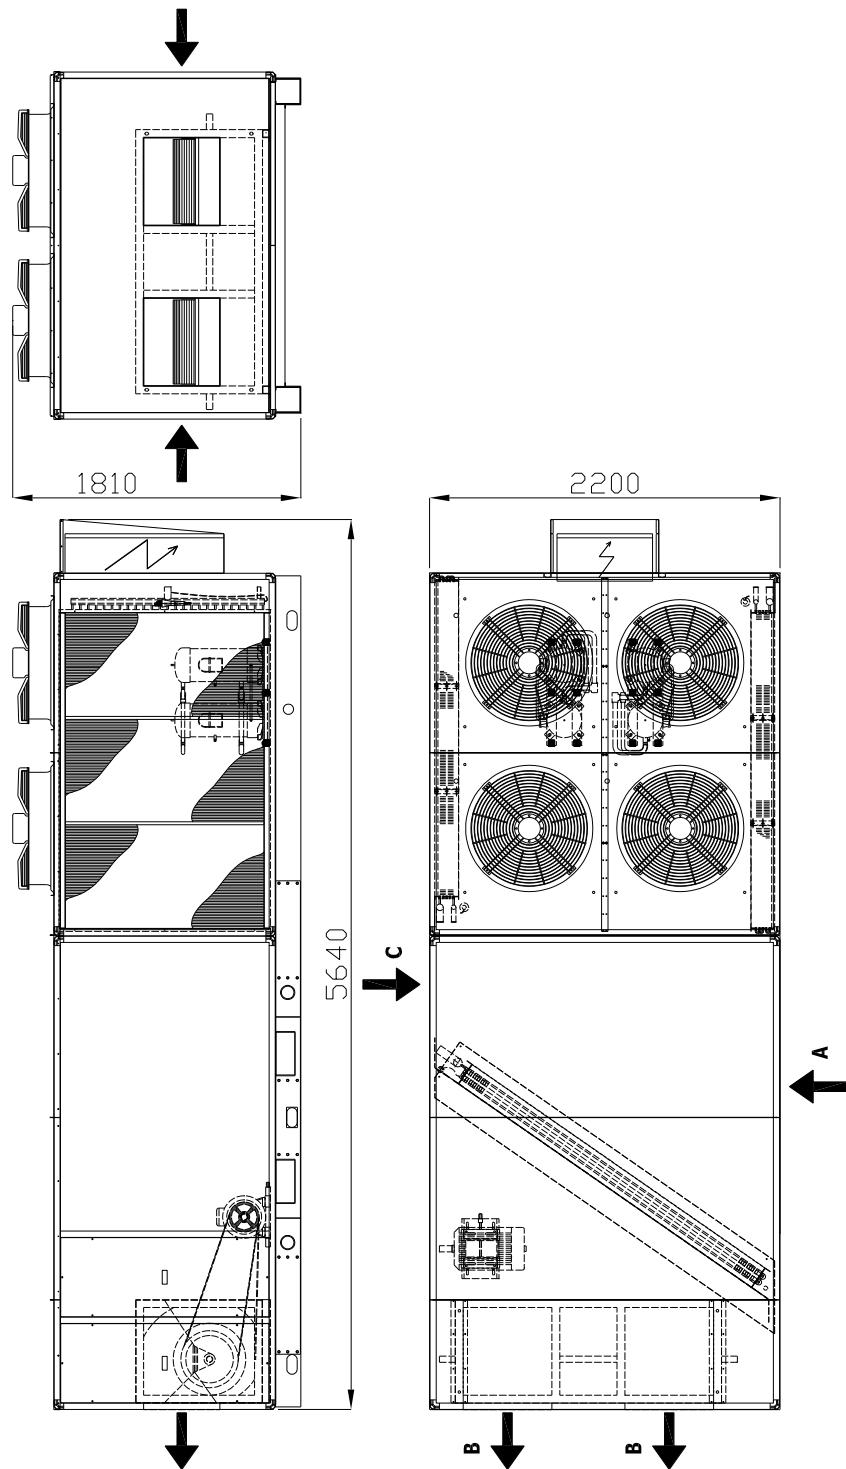
Dimensional Drawing
Mirac H 180



RIPRESA ARIA	A	AIR FROM USERS
MANDATA ARIA	B	AIR TO USERS
ARIA DI RINNOVO (OPZIONALE)	C	FRESH AIR (OPTIONAL)

**Disegno Dimensionale
Mirac H 240**



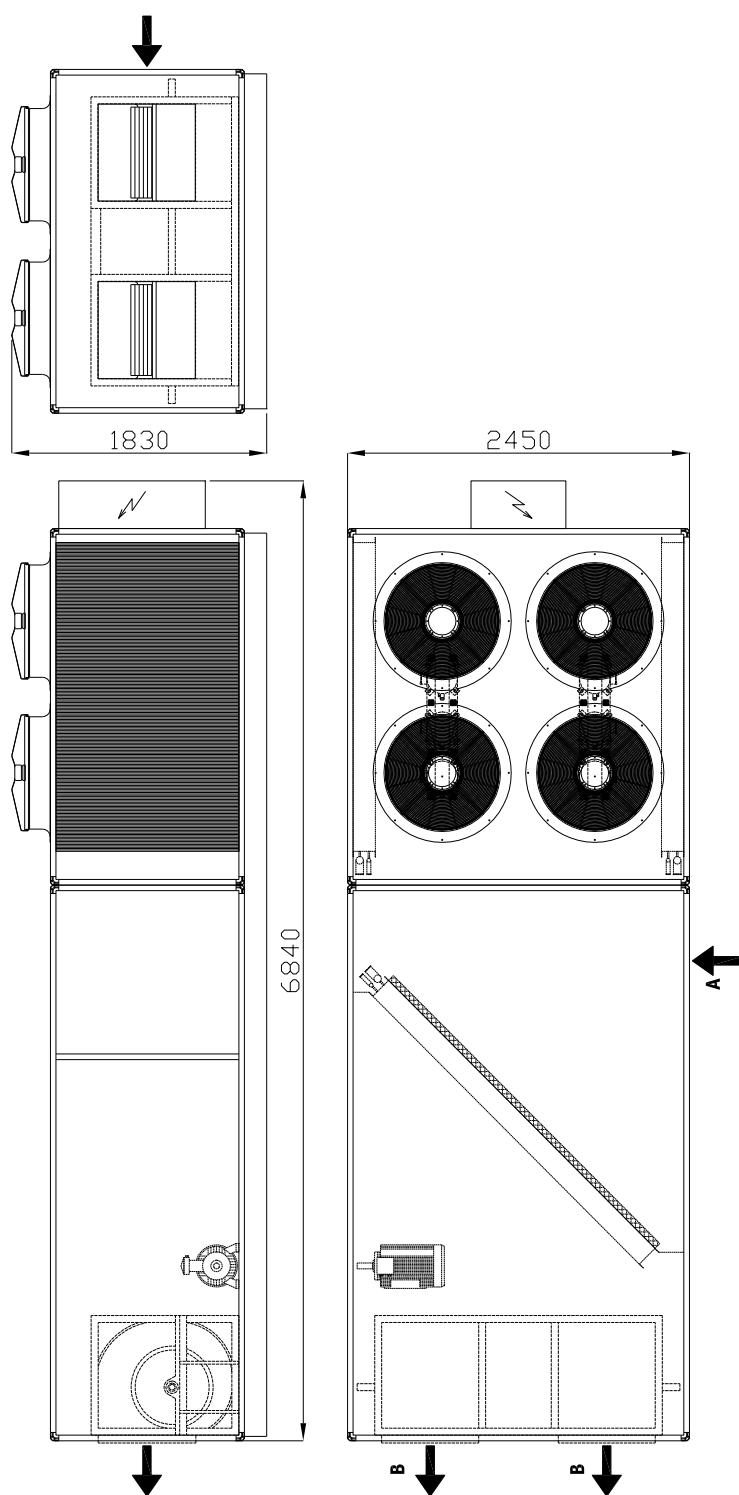
*Dimensional Drawing
Mirac H 240*









RIPRESA ARIA	A	<i>AIR FROM USERS</i>
MANDATA ARIA	B	<i>AIR TO USERS</i>
* Dimensioni indicative		* Indicative dimensions

Configurazioni di funzionamento

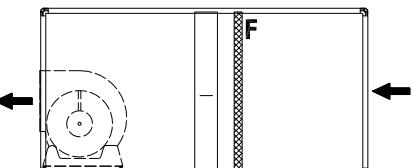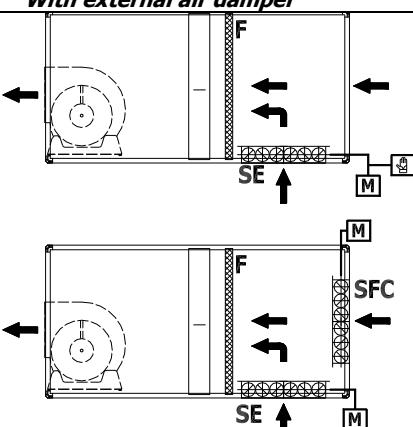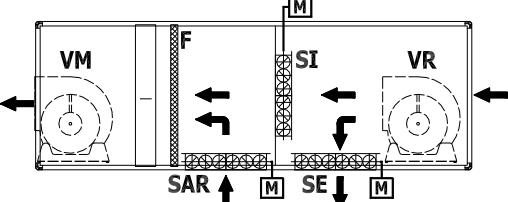Operating configurations

1) Standard / Standard		Tratta tutta l'aria di ripresa: l'aria di ripresa viene trattata e rimessa nell'ambiente. It treats all the air intake : the air intake will be handled and then reject into the room.
2) Con serranda aria esterna / With external air damper		Serranda aria esterna SE che permette l'immissione di aria di ripresa. SE manuale: la percentuale di aria esterna è fissa. SE motorizzata ON/OFF: chiude se la ventilazione è OFF. MODULANTE: ad apertura variabile comandata da un sensore aria (ad esempio sonda voc, co2 ...). FREE COOLING: ad apertura variabile per l'immissione di aria esterna primaria in grado di abbattere i carichi termici interni.
3) Con camera di miscela a tre serrande / Mixing chamber with 3 dampers		Gestione completa dei flussi aria di mandata, ripresa ed immissione di aria esterna, con espulsione automatica dell'aria di ripresa, con l'adozione di un ventilatore di ripresa VR. Modo di funzionamento: - a tutto ricircolo. - con miscela di aria di ripresa e aria di rinnovo. - con tutta aria di rinnovo ed espulsione totale dell'aria di ripresa (free cooling totale). Il free cooling può essere: - in temperatura - entalpico

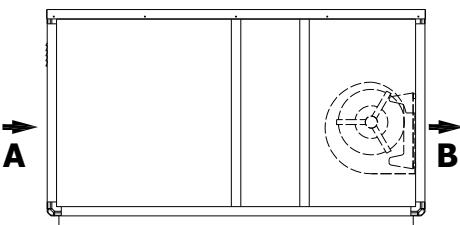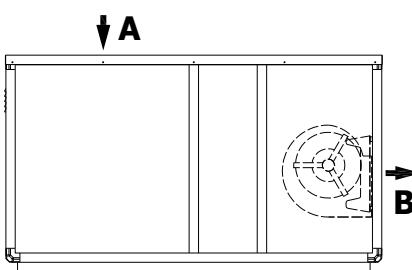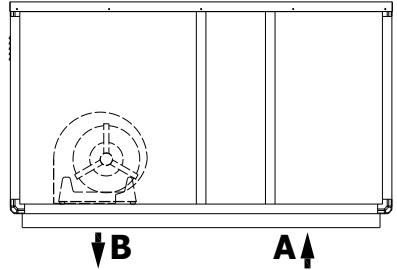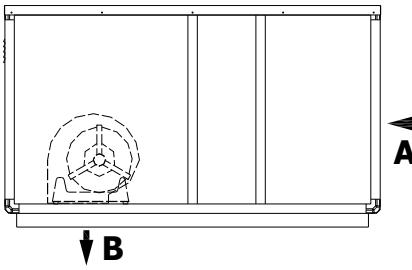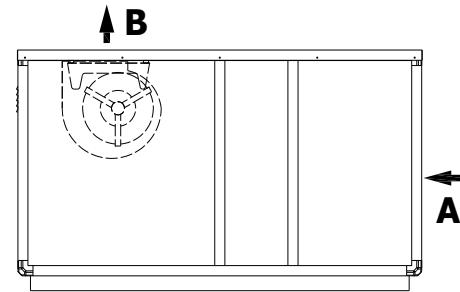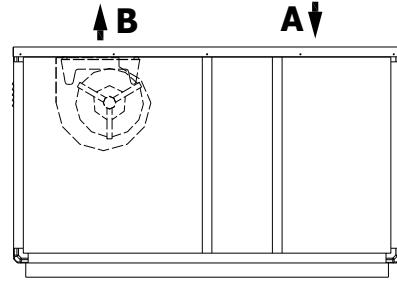Configurazioni flussi d'aria
Air flow configurations

	
Configurazione A / Configuration A	Configurazione B / Configuration B
	
Configurazione C / Configuration C	Configurazione D / Configuration D
	
Configurazione E / Configuration E	Configurazione F / Configuration F
RIPRESA	A
MANDATA	B
	AIR FROM USERS
	AIR TO USERS

I dati tecnici presenti nel bollettino tecnico non sono impegnativi. La FROST ITALY s.r.l. si riserva la facoltà di apportare in qualsiasi momento tutte le modifiche ritenute necessarie al miglioramento del prodotto.

The technical present data in the technical bulletin are not binding. The FROST ITALY s.r.l. reserves the faculty of make in any moment all the modifications thought necessary to the improvement of the product.



FROST ITALY S.p.A. UNIPERSONALE. –Via Lago di Trasimeno 46-int.1 – Z.I. – 36015 Schio – Vicenza – Italy
Tel. +39/+445/576772 – Fax +39/+445/576775 – e-mail info@frostitaly.it